



4.3 Rozmery

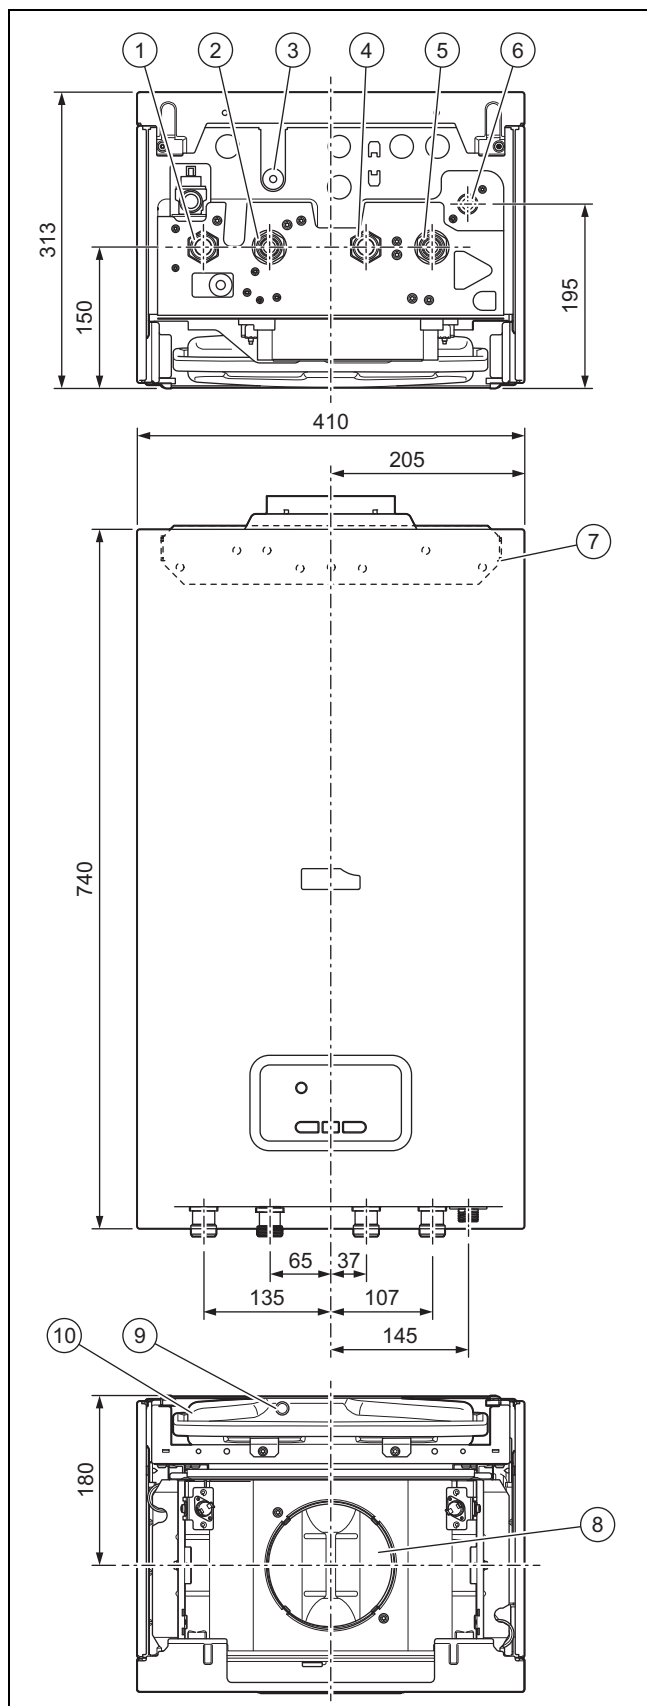

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------|
| 1 | Spiačka vykurovania | 5 | Prípojka teplej vody |
| 2 | Prípojka studenej vody | 6 | Prípojka plynu |
| 3 | Plniace zariadenie | 7 | Držiak zariadenia |
| 4 | Výstup vykurovania | | |

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|----------------------------|
| 8 | Prípojka pre odvod spalín | 10 | Membránová expanzná nádoba |
| 9 | Ventil membránovej expanznej nádoby | | |

4.4 Minimálne odstupy

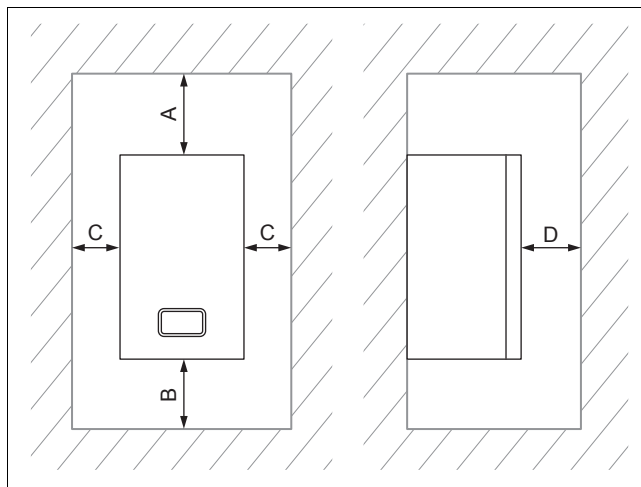

	Minimálny odstup
A	400 mm
B	250 mm
C	10 mm
D	500 mm

4.5 Odstupy od horľavých konštrukčných dielov

Medzi výrobkom a konštrukčnými dielmi z horľavých súčastí musí byť nevyhnutne odstup minimálne 50 mm.

4.6 Teplota obloženia zariadenia

	Teplota
Čelné obloženie	58,4 °C
Bočný diel (vľavo)	54,1 °C
Bočný diel (vpravo)	53,5 °C

4.7 Použitie montážnej šablóny

- Použite montážnu šablónu na stanovenie miest, na ktorých vyvrtáte otvory a na ktorých musíte vykonať prieryzy.